
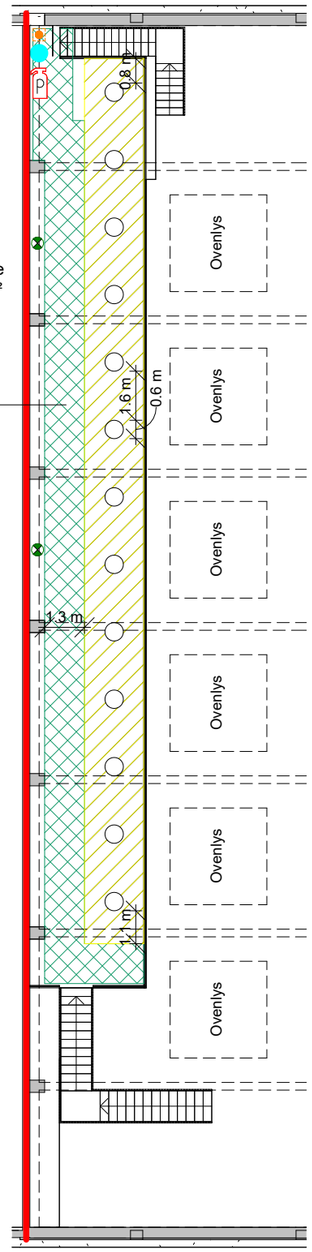


1. Sal
1 : 200

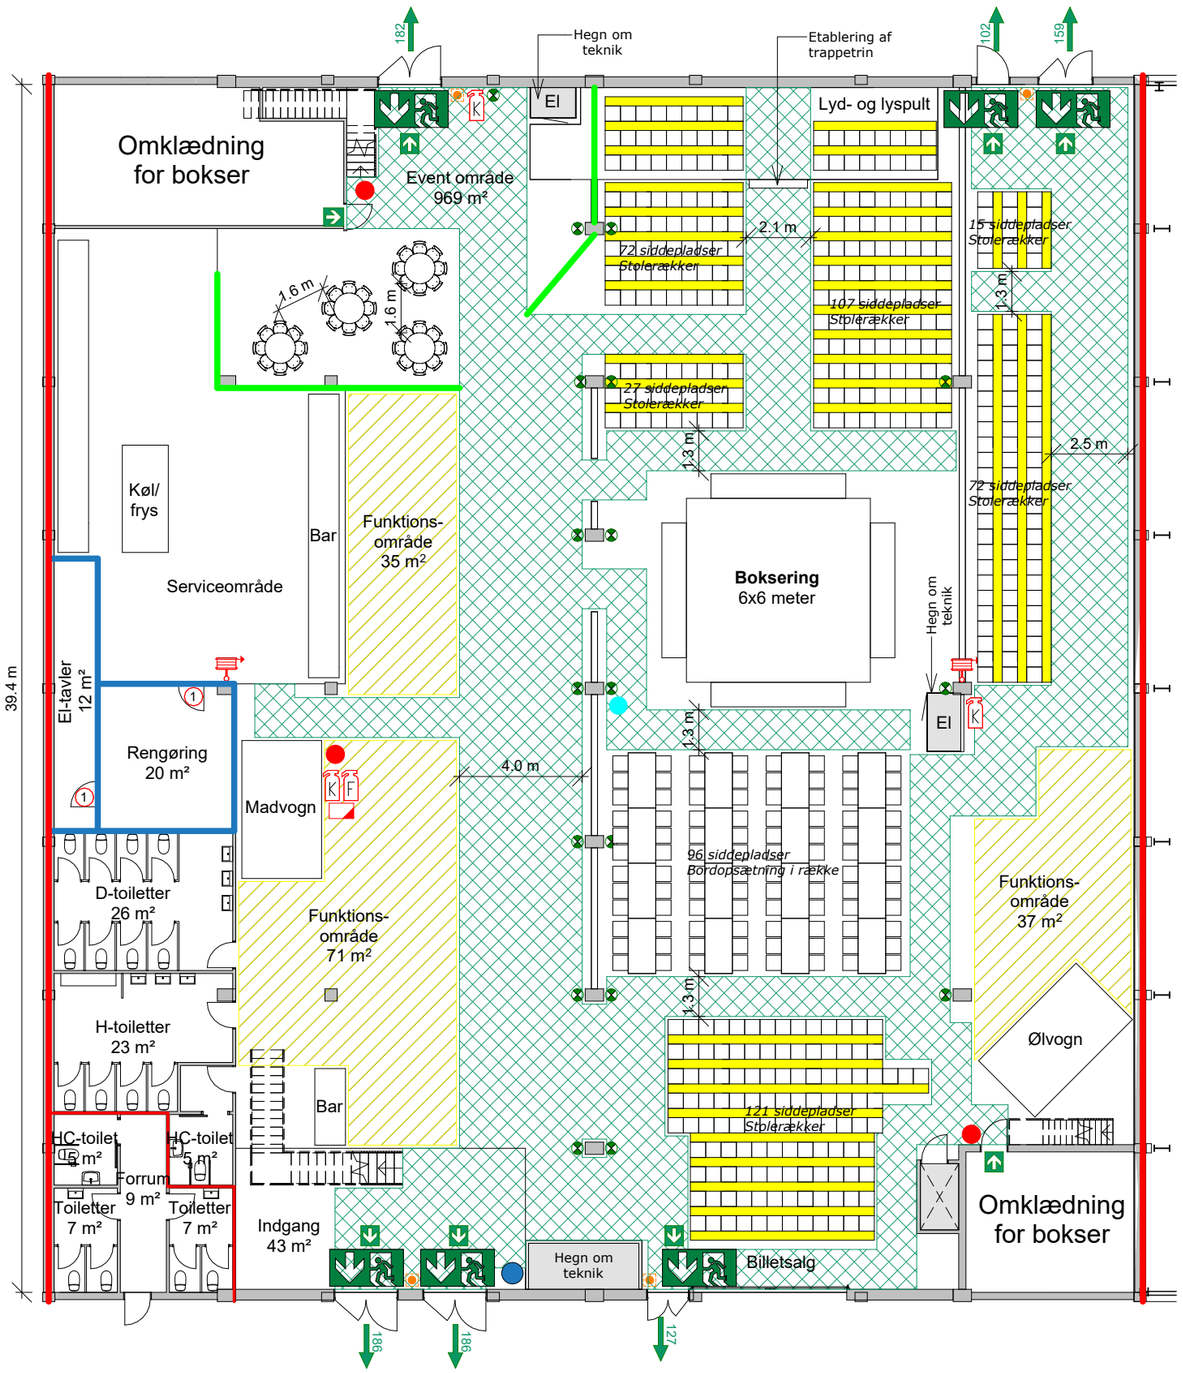

Stue
1 : 200

Adskillende bygningsdele:

- Brandsektionsadskillelse min (R)EI 60, A2-s1, d0
- Brandcelleadskillelse min (R)EI 60

Døre:

- ① Type 1 - Gående dør EI2 30-C [BD-dør 30]

Flugtveje:

- Flugtvejsareal, flugtvejspassage eller friareal, 1,3m bredt
- XXX Personbelastning for området eller det aktuelle rum
- 100 Personantal for denne flugtvej
- Flugtvejsarmatur
- Udgang i flugtvej
- Funktionsområde

Brandtekniske installationer:

- Nødåbner
- Alarmtryk
- Internt varslingstryk
- Ophængningssted for plan

Slukningsudstyr:

- Slangevinde
- K Kulsyreslukker
- F Fedt- og frituresluk
- P Pulverslukker
- Brandtæppe

SIGNATURFORKLARING - BRANDFORHOLD - C&W ARKITEKTER SYMBOLER:

- Eksisterende bygningsafsnit uden ændringer
- 3 Stationær vagt
- 2 Runderende vagt
- Afskærmning (hegn)

Der skal være 5 brandvagter, 2 skal være runderende og fordelt på hver etage.
Der skal være 3 stationære brandvagter, 1 ved hver omklædningsrum og 1 ved foodtruck, den stationære brandvagt ved foodtruck skal have en kulsyreslukker samt fedt- og frituresluk til rådighed. Der skal være radiokommunikation mellem vagterne. Brandvagter skal være dedikeret brandvagter som ikke har andre funktioner, da brandvagter skal ved brandkendetegn kunne aktivere varslingsanlægget og alarmere redningsberedskabet og bekæmpe en begyndende brand.
Virker varslingsanlægget ikke til bygningens indretning skal brandvagten medbringe megafon for varsling af brugerne.

Udformning af trappe ved boksering og forhøjning:

Trin højde	max 18 cm
Trin dybde	min. 27 cm
Trin bredde	min. 80 cm

Personbelastning højst 949 personer (509 siddepladser).

RUNDBUEHALLEN	Rundbuehallen Frederiksø 16, 5700 Svendborg		
C&W	C&W Arkitekter A/S Kullinggade 31E, 2. sal, 5700 Svendborg 62 21 47 20		
EMNE: Pladsfordelingsplan kun gældende d. 06-11-2026			C&W SAG NR.: 21050-10
DATO: 21-08-2026	Kontrolleret af Certificeret brandrådgiver:	Ivan Weye Jørgensen	TEGN NR.: 03_P_PLAN REV. DATO: 21-08-2026
MÅL: 1 : 200	Certificeringsnummer:	RFC-2023-1100055759-A	